


BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA Segm. D

Zasilanie w Gazy Medyczne Oddziału Dziecięcego

Rozwinięcie systemu rurociągowego gazów medycznych

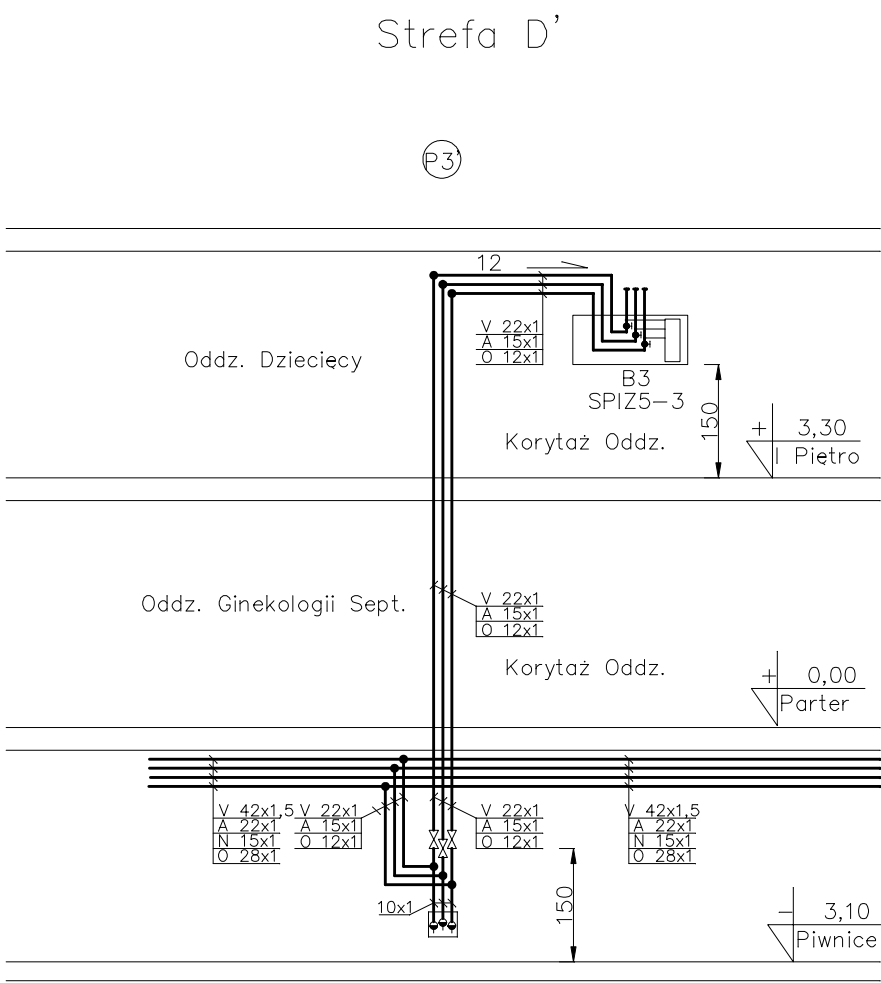

OZNACZENIA	
	- instalacja tlenu
	- instalacja sprężonego powietrza, ciśnienie 0,5 MPa
	- instalacja próżni
	- kierunek spadku przewodów
B3	- skrzynka zaworowo-informacyjna typ SPIZ5-3
	- zawór odcinający kulowy

projektowane, wykonanie
z rur miedzianych
wg BN-88/H-82120 oraz EN 13348

MK-PROJEKT	Przebudowa inst.gazów medycznych Połączenie Oddziału Dziecięcego				
ADRES	38-500 Sanok ul.800-lecia 26	DATA	SKALA	NR RYS.	STRONA
TEMAT	Zasilanie Oddziału Dziecięcego Rozwinięcie inst.Gazów Medycznych	stycz-2011	1:100	4	
Projektant	mgr inż. Michał KURCÓŃ				
Nr uprawnień	Specjalność				
PDK/0031/POOS/10	Inst.-inż. w zakresie sieci i urz. sanit.				