

# OZNACZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE  
DO POZOSTAWIENIA

PROJEKTOWANE  
ZAMUROWANIA

PROJ. OTWÓR  
DO WYCIĘCIA




PROJ. ŁĄCZNIK  
(II ETAP)

KANAŁ CZERPNI

OKNO ZE SZKŁA OŁOWIANEGO  
O RÓWNOWAŻNIKU 2mm

OKNA WYKUĆ W UKŁADZIE  
KONDYGNACJI WYŻSZYCH

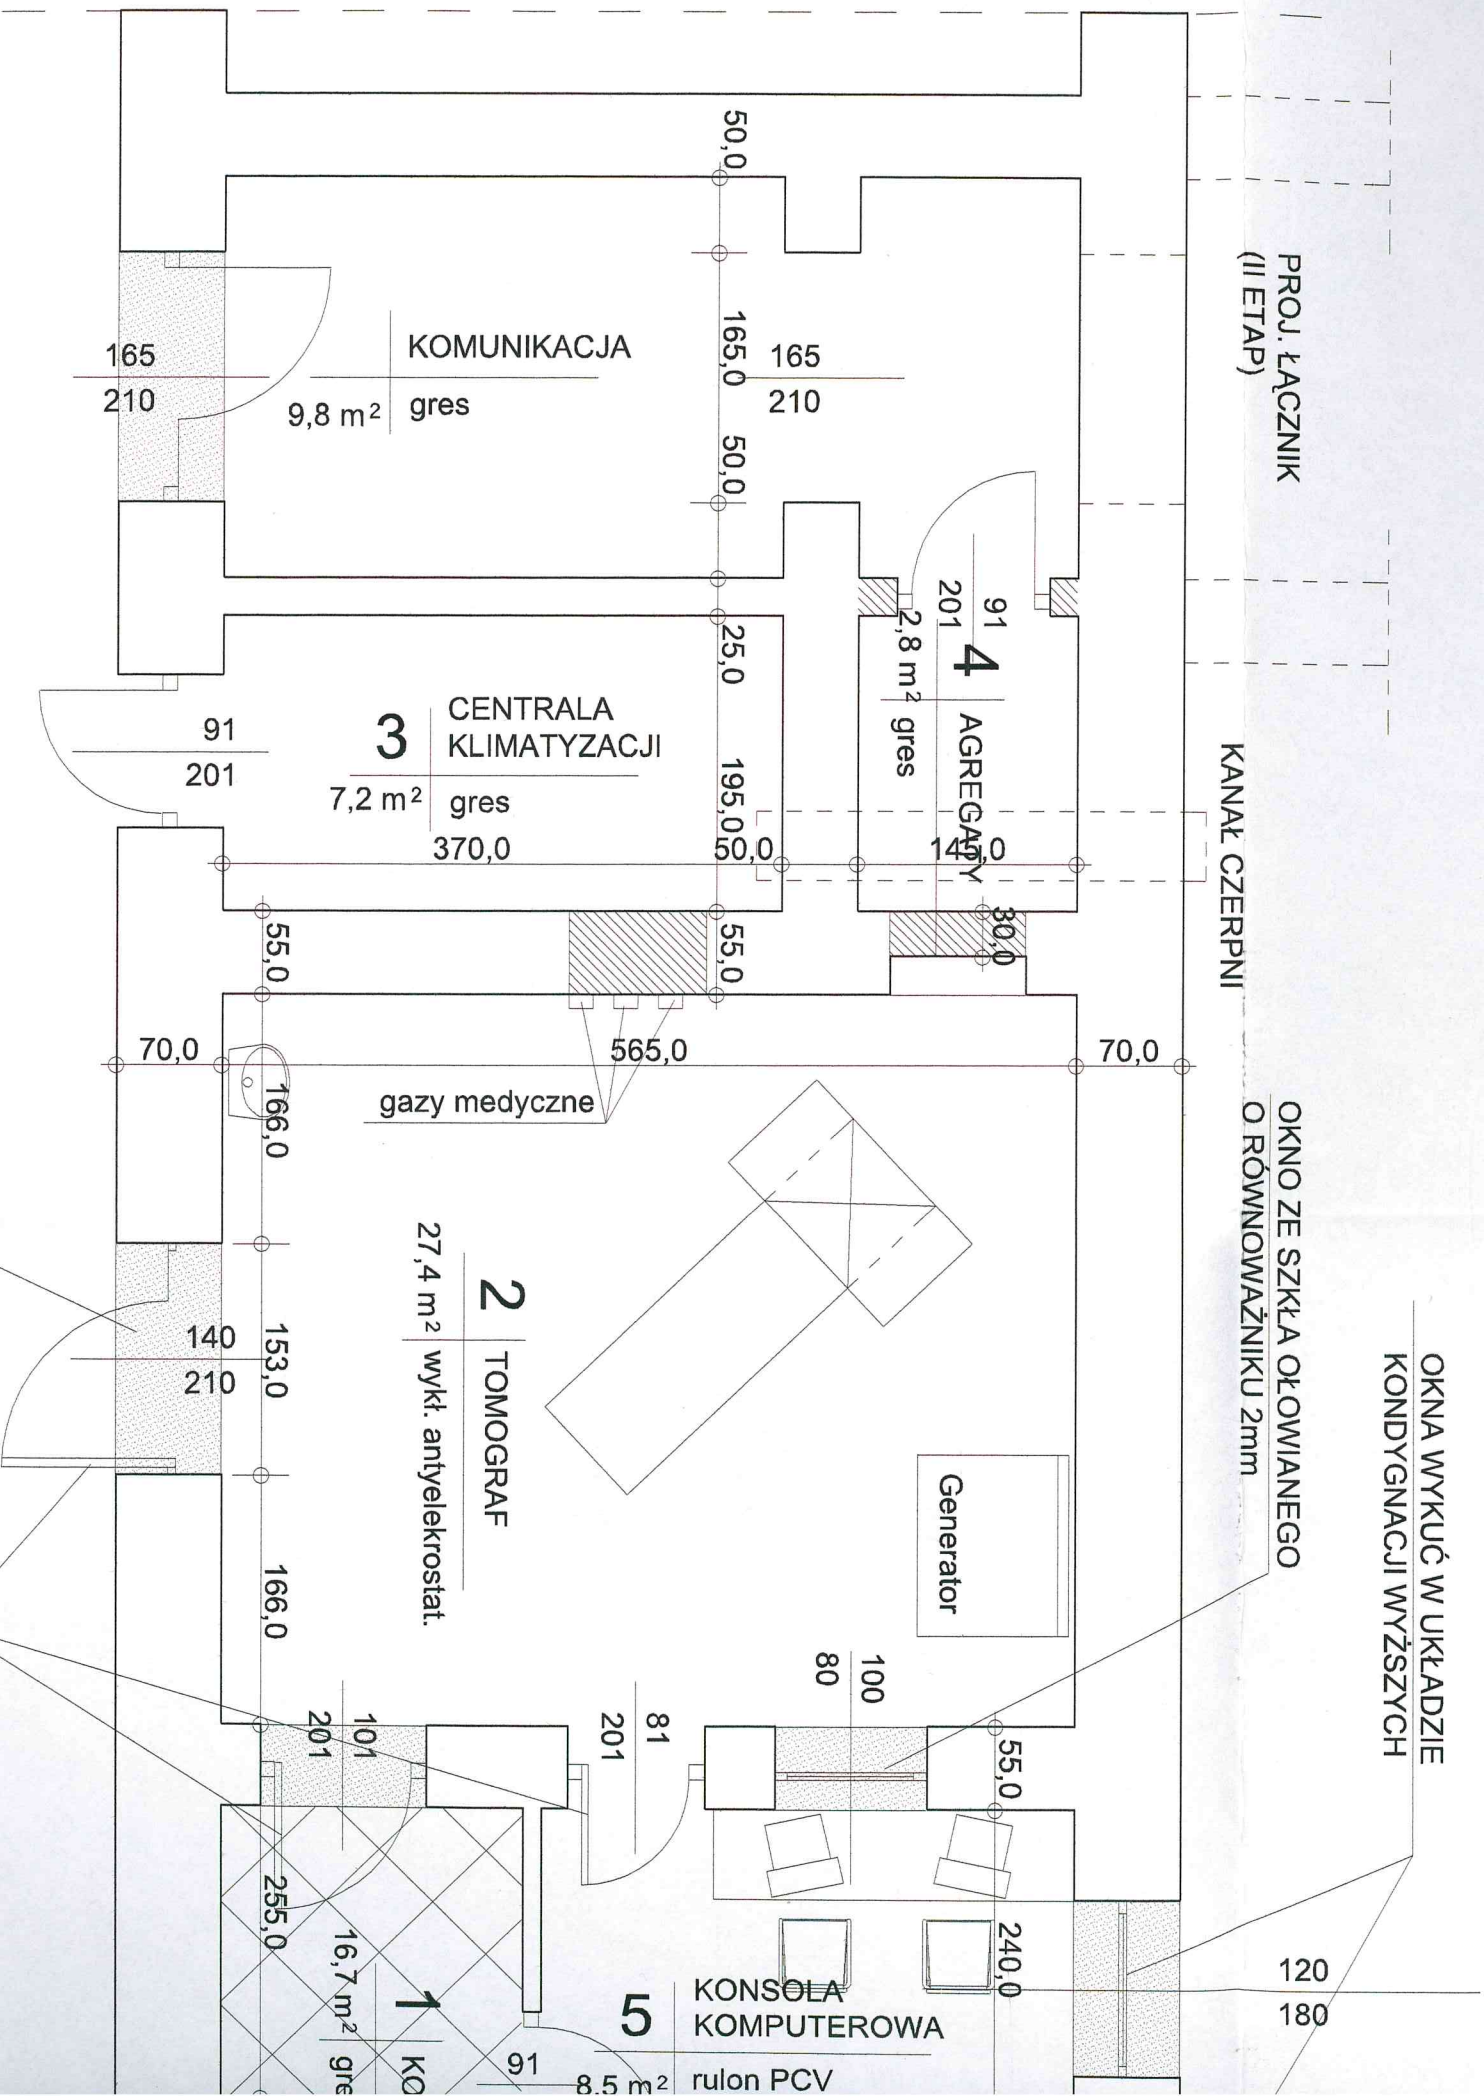

OTWÓR 153x216,5  
TECHNOLOGICZNY

DRZWI WRĄZ Z RAMĄ, ZABEZ.  
BLACHĄ OŁOWIANĄ gr. 2mm



**UWAGA:** wymiary drzwi podano  
w świetle ościeżnicy,  
wymiary okien podano  
w świetle muru.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
St. Brzg. m.st.sp. inż. Stanisław Baran  
26.04.2005  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag

Żądoniowano pod względem zgodności z przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz wymaganiami ergonomii:  
1) bez zastrzeżeń  
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii  
L.p. opinii 62/05 mgr inż. Ryszard Dąbrowski  
Data 14.04.2005 Rzecznik do spraw  
m. upr. GIP 065/98 w grupach:  
1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 4  
zam. Sanok, tel. (013) 4641508  
ul. Rzemieślnicza 23/26  
podpis

Uzgodniono na p  
14 marca 1985 r. o  
(L.p. - Dz.U. z 1998  
opinią sanitarną  
2005.04.  
Państwowy Województwa